

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (DoP)

a 305/2011/EU rendelet szerint

DoP azonosító: 002-2022/04 v2

Felülírja: DoP 002-2022/04 (2022-05-06) és DoP 001-2017/10 (2017-10-01)

1. Terméktípus: «Bronya Facade»
gyárilag előkevert, szerves kötőanyagú
vékonyvakolat
2. Tipus/tétel: lásd csomagolás (LOT szám)
3. Rendeltetés: vakolat belső/külső falakra és
mennyezetekre
4. Gyártó: NPO «BRONYA» LLC
400005 Volgograd, Batalionnaya u. 13A.
Oroszországi Föderáció
5. Meghatalmazott képviselő: PDKA Hungary Kft.
2097 Pilisborosjenő, Boglárka u. 12.
Magyarország
6. AVCP: 4
7. Harmonizált műszaki előírás: EN 15824:2017
8. Bejelentett szerv: N/A
9. Deklarált teljesítmények:

Jellemző	Módszer	Teljesítmény
Vízfelvétel (w)	EN 1062-3	W3; w = 0,010 kg/m ² ·h ^{0,5}
Vízgőz-áteresztés (sd)	EN ISO 7783	V2; sd = 0,02 m
Tapadószilárdság (kezdeti)	EN ISO 4624	3,0 ± 0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság tartósság után (25 ciklus)	EN 13687 / EN 1542	2,9 ± 0,5 MPa
Reakció a tűzzel	EN 13501-1	NPD
Veszélyes anyagok	—	NPD

Megjegyzés: Vizsgálati jegyzőkönyv / ÉMI-TÜV SÜD Kft., azonosító szám: R-982734M


10. Nyilatkozat: A fenti termék teljesítménye megfelel a 9. pontban megadott értékeknek. A nyilatkozatot a 4. pont szerinti gyártó kizárólagos felelősségére adjuk ki.

Hely: Volgograd, Oroszországi Föderáció

Dátum: 2025-09-15.

Név/beosztás: Bojarincev A. / CEO / NPO «BRONYA» LLC.

Aláírás:

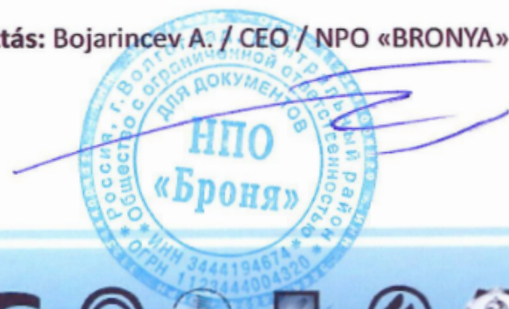



ÉMI-TÜV

Válassza a biztonságot
Teremtse értéket

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ÉMI- TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály

Budapest, 2022.04.04.

Azonosító szám: R-982734M

Oldal: 1/4

Megbízó neve: PDKA Hungary Kft.
címe: 2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

Megbízás kelte: 2022. 04.01.

Vizsgált minta megnevezése: Bronya FACADE diszperziós vékonyvakolat

Gyártó: Bronya LLC.

Megbízás tárgya: Szerves kötőanyag tartalmú vakolatok vizsgálata az MSZ EN 15824:2009 szabvány szerint

Minta beérkezésének kelte: 2017.08.11

Vizsgálat végzésének időpontja: 2017.08.11 – 2017.010.05

Egyéb adatok: A mintát a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre.



Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált minta/eszköz/berendezés-re vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadományozó írásos engedélyre van szükség.

Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Cseresznyák Miklós

Telefon: +36/1 210 9570
www.emi-tuv.hu
TÜV[®]

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.

Vizsgálati eredmények:

Megnevezés:	Bronya FACADE diszperziós homlokzati vékonyvakolat
EAN-kód:	nincs adat
Gyártó:	Bronya LLC.
Csomagolás:	Műanyag vödör, végleges csomagolás
Gyártási idő:	2017.08.28
Minőség megőrzési idő:	12 hónap
Minta mennyisége	2916 g

Folyadékjellemzők:

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Külső:	könnyen felkeverhető fehér színű szuszpenzió	MSZ ISO 1513:1992 4. pont
Nem illó rész, %(m/m): (105°C-on, 1 óra)	60,0 ± 5 rel. %	MSZ EN ISO 3251:2009
Izzítási maradék, %(m/m): (600°C-on)	29,6 ± 5 rel. %	MSZ EN ISO 14680-2:2006
Szerves anyag tartalom, %(m/m): (500°C-on)	30,4 ± 5 rel. %	MSZ EN 13820:2003
Sűrűség, g/cm ³ : (20°C-on)	0,577 ± 5 rel. %	MSZ ISO 2811-1:2011
pH érték: (10 %-os vizes szuszpenzióban)	9,4 ± 0,1	MSZ ISO 787-9:1993
Kiadósság, g/m ² :	550	MSZ 9650/22:1989 2. pont

A termékből kialakított bevonat tulajdonságai:

A bevonat vizsgálatokat vakolat alapozóval alapozott felületen végeztük.

VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Átszáradt állapot, óra:	24	MSZ ISO 9117:1993 (visszavont szabvány)
Kondicionálási idő, nap:	28	MSZ EN 23270:1993
Rétegvastagság/réteg:	0,8 mm	MSZ EN ISO 2808:2007
Bevonat külső: rostcement próbatesten	fehér színű, repedésmentes, matt felületű, dekoratív bevonat	érzékszervi
Tapadás, N/mm ² : (merőleges leszakítással, rostcement próbatesten)	3,0 ± 0,5 kohéziós szakadás	MSZ EN ISO 4624:2003
Vízgőz áteresztő képesség, V: Légrétegvastagság egyenérték, sd érték:	16 g/m ² /nap 1,312 m alacsony vízgőz áteresztés	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Vízfelvétel, w:	0,08 kg/m ² h ^{0,5} alacsony vízfelvételű	MSZ EN 1062-3:2009
Színkoordináták (D65/10) L* a* b*	96,06 -0,58 2,25	MSZ 9619/3:1975/M:1978

Tartósság: EN 13687 szabvány szerint 25 ciklus


VIZSGÁLT JELLEMZŐK	MÉRÉSI EREDMÉNYEK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Tapadás, f_h : - rostcementen	$2,9 \pm 0,5$ MPa kohéziós szakadás a próbatest anyagában	MSZ EN 1542:2000

A mintát a vizsgálatokhoz felhasználtuk.

A bevizsgálási jegyzőkönyv időkorlátozás nélkül érvényes addig, amíg az összetevőkben változás nem történik.


 Varjú András
 osztályvezető


 ÉMI-TÜV SÜD Kft.
 KERMI Osztály


 Magasházy György
 vizsgáló szakértő

Melléklet:

FT-IR felvétel (NICOLET) módszer

